



Акционерное общество «Мончегорская теплосеть»
Строительная ул., д. 15, Мончегорск, Мурманская область, 184511

Тел.: 8(81536) 7-13-97, факс 8(81536) 7-13-98

E-mail: teploset@monch.mels.ru, <https://mtseti.ru/>

ОКПО 45252165, ОГРН 1055100082025, ИНН 5107909768, КПП 510701001

От 24.02.2025 № 423
На № 437-018/2/25 от 20.02.2025 г.

Председателю комитета
имущественных отношений
администрации города Мончегорска
Е.Н. Бидненко
184511, г. Мончегорск,
Мурманская обл.,
пр. Металлургов, д.37

Уважаемая Елена Николаевна!

На Ваш запрос от 20.02.2025 г. № 437-018/2/25 о предоставлении информации о возможности подключения объекта капитального строительства (гаража), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 51:10:0020602:409, сообщаем следующее:

1. АО «Мончегорская теплосеть» имеет техническую возможность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства с суммарной максимальной расчетной тепловой нагрузкой - 0,1 Гкал/час;
2. точкой присоединения считать существующий трубопровод Ду 500 мм, проложенный надземно в районе д.1 по ул. Комсомольская, в тепловой камере ТК 7 (см. лист 2, рис.1 «План теплосети»);
3. прокладку тепловой сети выполнить стальными трубами, в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с промышленной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;
4. в точке подключения установить фланцевую запорную арматуру;
5. в городе Мончегорске открытая система теплоснабжения;
6. расчетный температурный график отпуска тепловой энергии 115-70 °С;
7. температура теплоносителя в подающей линии тепловых сетей в точке излома температурного графика составляет - 62 °С, что соответствует t нар. возд. = -1 °С;
8. расчетный напор в точке подключения 13 м вод. ст. жидкости;
9. давление в подающем трубопроводе тепловой сети 49 м вод. ст. жидкости;
10. давление в обратном трубопроводе тепловой сети 36 м вод. ст. жидкости;
11. узел присоединения должен быть оборудован приборами учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя;
12. подключение внутренней системы теплоснабжения произвести по зависимой схеме в соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2002 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
13. проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и согласована с АО «Мончегорская теплосеть», как теплоснабжающей организацией.

Приложение: План теплосети на одном листе.

С уважением,
Генеральный директор

В.В.Пасько

Исполнитель:

Груздев Александр Сергеевич, ПТО, инженер
8(81536)7-41-22, pto3.teploset@mail.ru

К И С
ЗХО ящи № 437-018/25
03.03.2025

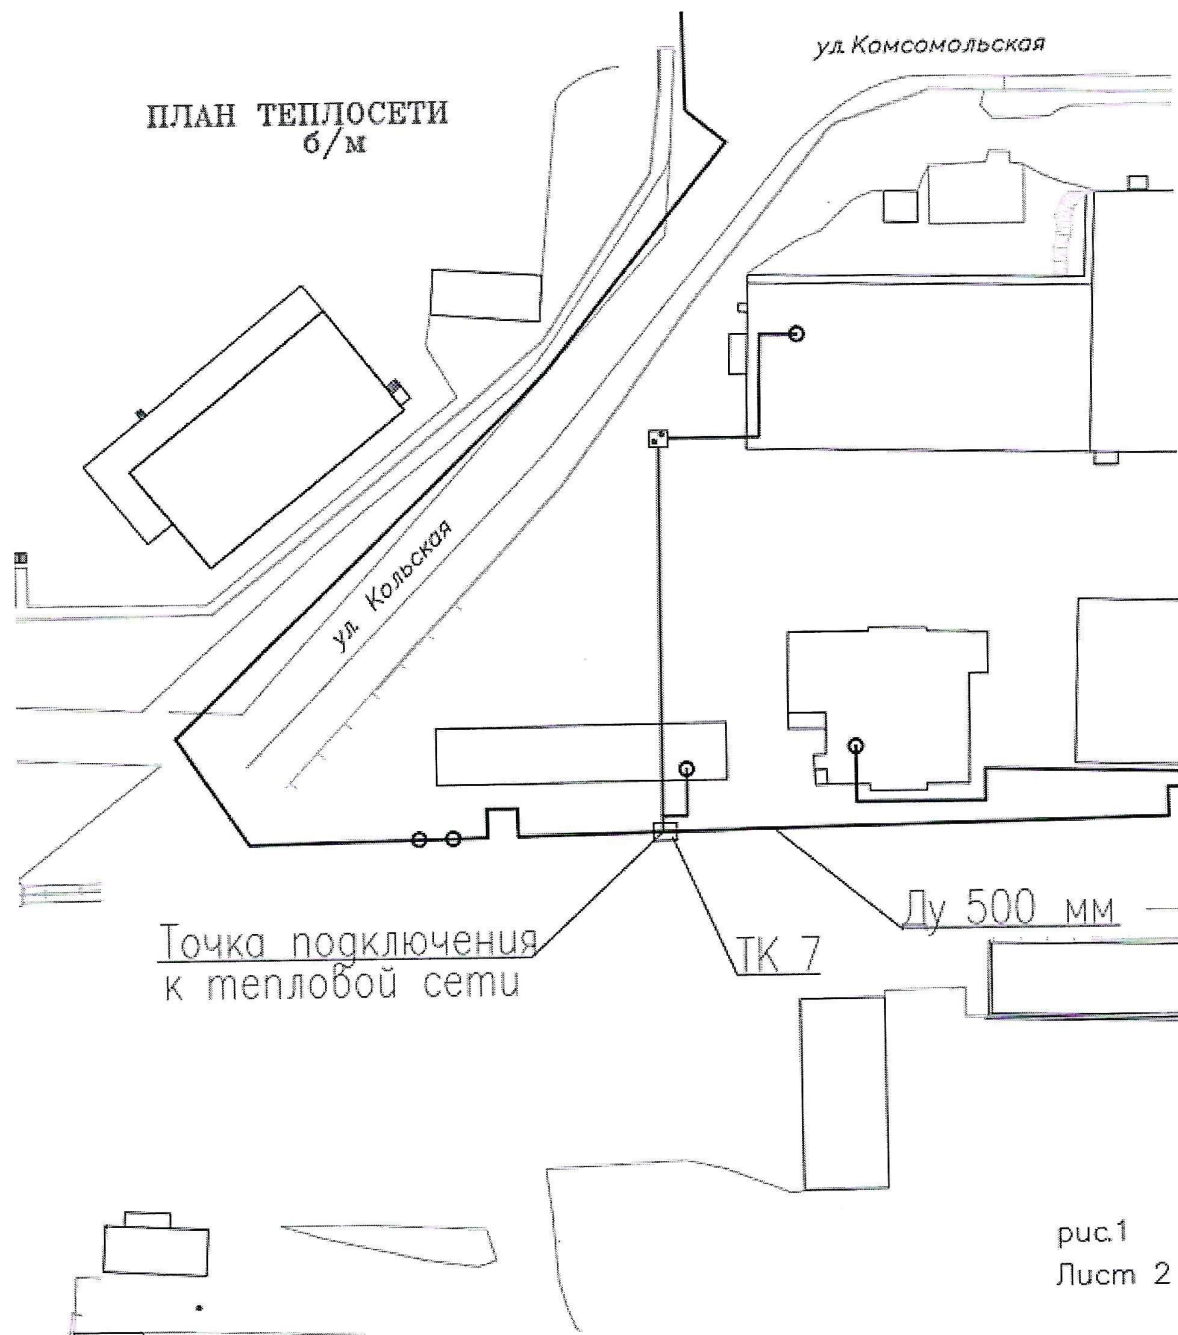


рис.1
Лист 2