



Российская Федерация
Мурманская область
Акционерное общество
«МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»

184500 г. Мончегорск
Комсомольская наб. 52/9
тел. 3-05-08 факс 3-21-19

**Технические условия № 504
на подключение к сетям водоснабжения и канализации**

объект	Жилой дом
адрес	г. Мончегорск, земельный участок 51:10:0020504:32
заказчик	Администрация города Мончегорска

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

1. Объект запитать холодным водоснабжением из существующего колодца ВК-1 (см. прилагаемую схему).
2. Расчётный напор холодного водоснабжения 3,5 кг/см².
3. На вводе в здание установить прибор учёта холодного водоснабжения.

КАНАЛИЗАЦИЯ:

1. Врезку канализации произвести в существующий колодец КК-1 или КК-2 (см. прилагаемую схему).

По водопроводу и канализации выполнить проект проектной организацией и согласовать с АО «Мончегорскводоканал».

Представить в АО «Мончегорскводоканал» следующую документацию:

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ:

1. Акт на прокладку труб, монтаж колодцев, гидроизоляцию.
2. Исполнительную съёмку сети водопровода (план, продольный профиль с геодезическими отметками верха трубы).
3. Акт на хлорирование и промывку водопровода.
4. Акт на гидравлическое испытание трубопровода.

ПО КАНАЛИЗАЦИИ:

1. Акт на прокладку труб, монтаж колодцев, гидроизоляцию.
2. Исполнительную съёмку сети канализации с отметками лотков колодцев.

При невыполнении требуемых условий присоединение к системам водоснабжения и канализации не будет разрешено.

Срок действия технических условий 3 года.

Генеральный директор
АО «Мончегорскводоканал»

Исп. Зирка С.А.
тел. 7-08-13

Технические условия выданы:

18.10.2019 г.

получил:


дата

подпись

(Мерехов Р.А.)
Ф.И.О.

А.В. Рудаков

Схема подключения к сети водоснабжения
объекта капитального строительства
(жилой дом) по пр. Metallургов

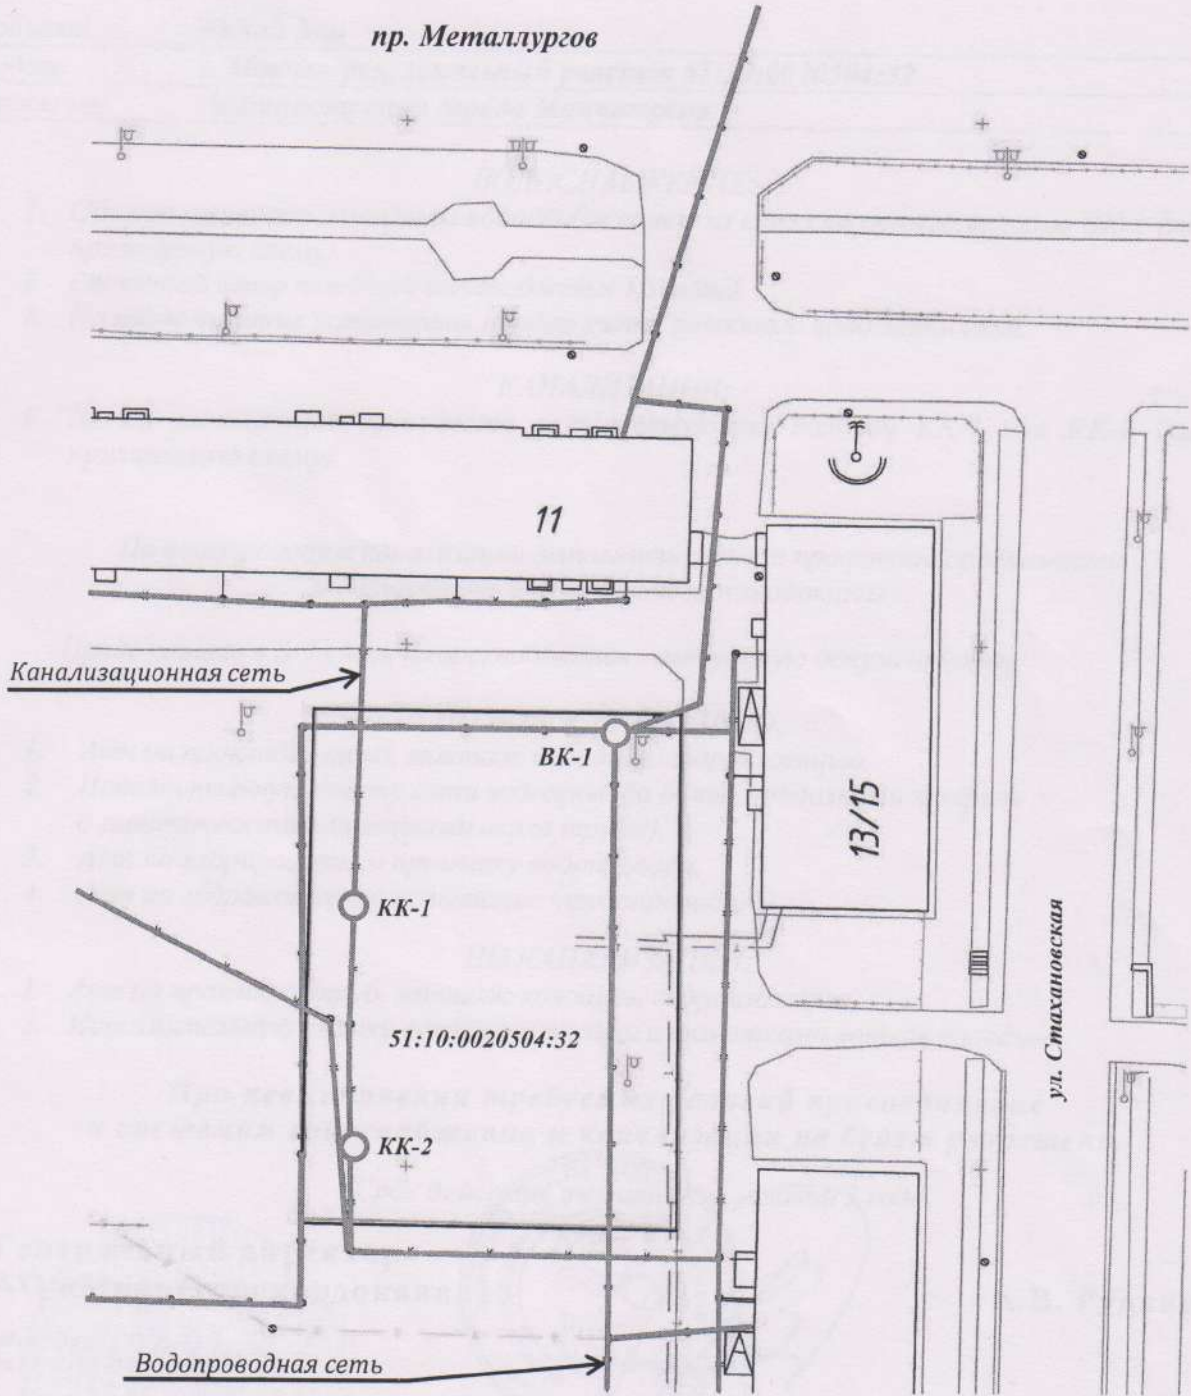

Начальник ПТО
АО "Мончегорскводоканал"

С.А. Зирка