



**Акционерное Общество
«МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»**

Комсомольская наб. ул., д. 52/9, Мончегорск г., Мурманская обл., 184511
Тел: (81536) 3-05-08; факс: (81536) 3-21-19 E-mail: office@aomvk.ru; mvkanal@mail.ru
ОКПО 45251797, ОГРН 1055100086645, ИНН/КПП 5107909951/510701001

_____ 2021 № 06/ _____

**Заместителю главы администрации
города Терехову Р.А.**

На № 05-343/21 от 24.02.2021

**Информация о предварительных
технических условиях подключения
к сетям водоснабжения и водоотведения**

пр. Metallургов, д. 37,
г. Мончегорск, Мурманская обл.,
184511

Уважаемый Роман Александрович!


В ответ на Ваш запрос направляем предварительную информацию о технических условиях подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 51:10:0030301:14 к сетям водоснабжения и водоотведения.

Предварительная информация о технических условиях подключения позволяет определить ориентировочные точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, но не гарантирует, что указанные (ориентировочные) точки подключения останутся неизменными после подачи официального заявления на выдачу технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения с приложенным пакетом документов, согласно действующему законодательству.

Предварительная информация о технических условиях подключения к сетям водоснабжения и водоотведения:

1. Подключение к централизованному водоснабжению возможно в точке ВК-1 стального водопровода $d=400$ мм, проходящего по ул. Кондрикова и находящегося на расстоянии около 2 км от границы земельного участка (см. прилагаемую схему). В месте подключения установить запорную арматуру фланцевого типа.
2. Расчетный напор холодного водоснабжения в точке подключения $2,5 \text{ кг/см}^2$. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения $41,5 \text{ м}^3/\text{час}$.
3. На вводах в здания установить приборы учета холодного водоснабжения.
4. Подключение к сетям водоотведения возможно к внутриквартальной канализационной сети по ул. Кондрикова (ориентировочно в точке КК-1 на расстоянии около 2 км от границы земельного участка).
5. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения $30,0 \text{ м}^3/\text{час}$.
6. Срок действия предварительных технических условий- 3 года.

7. По водоснабжению и водоотведению разработать проект и согласовать его с АО «Мончегорскводоканал». Проект разработать в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Приступить к разработке проекта только после получения технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
8. Схема ориентировочных точек подключения:

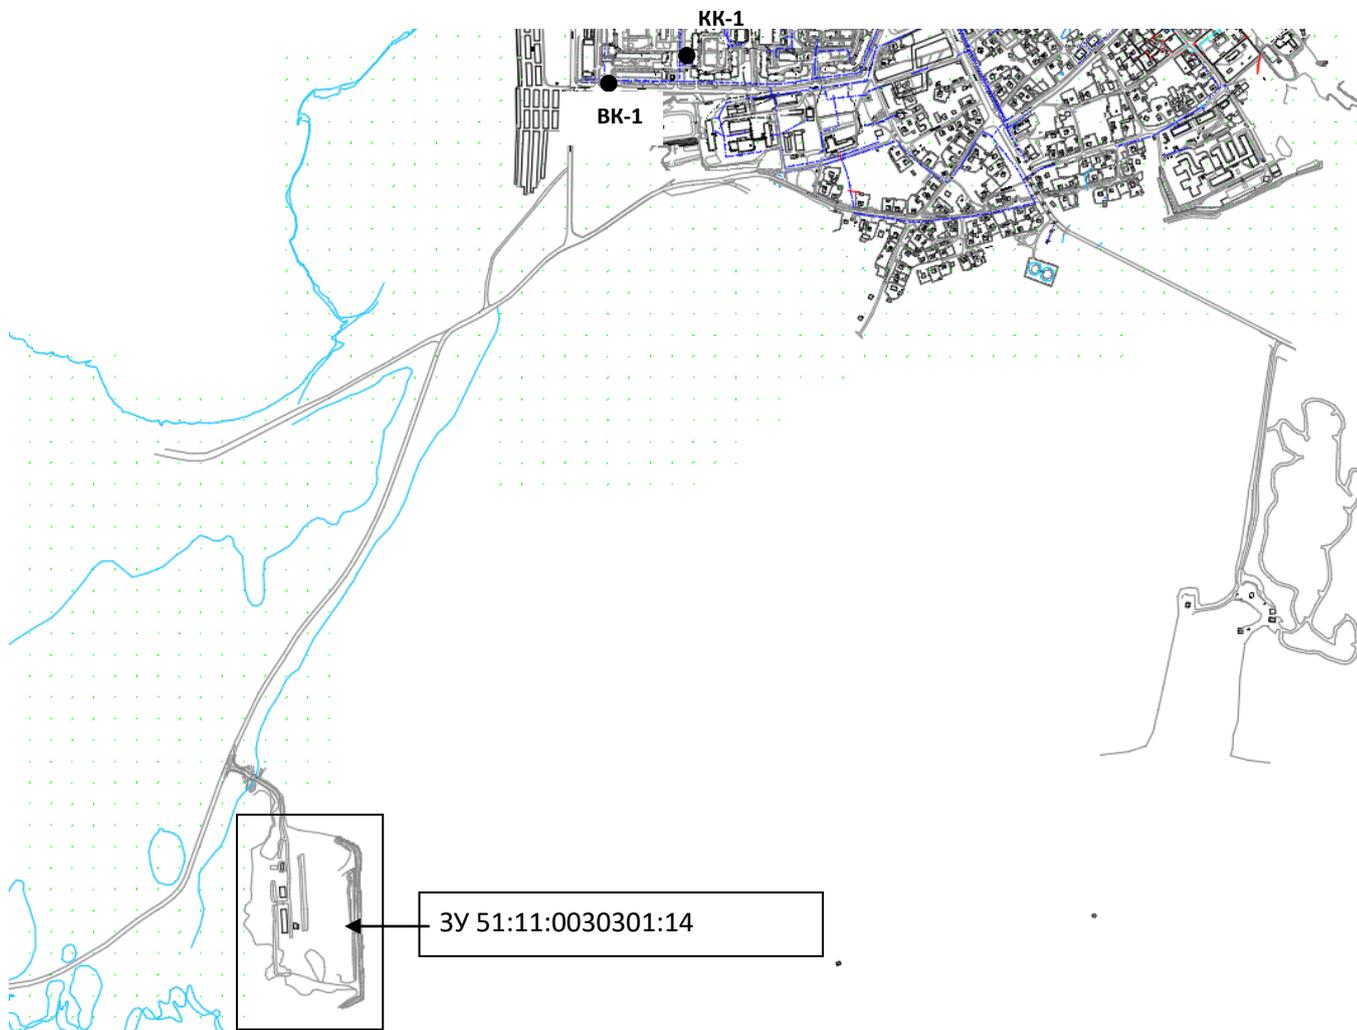

И.о. генерального директора

Д.В. Кудряшов